


ANFORDERUNGEN AN DIE AUSBILDUNG UND DIMENSIONIERUNG

RVS 15.04.21

GELÄNDERTYP C

Regelansicht

dargestellt Geländer oben aufgedübelt

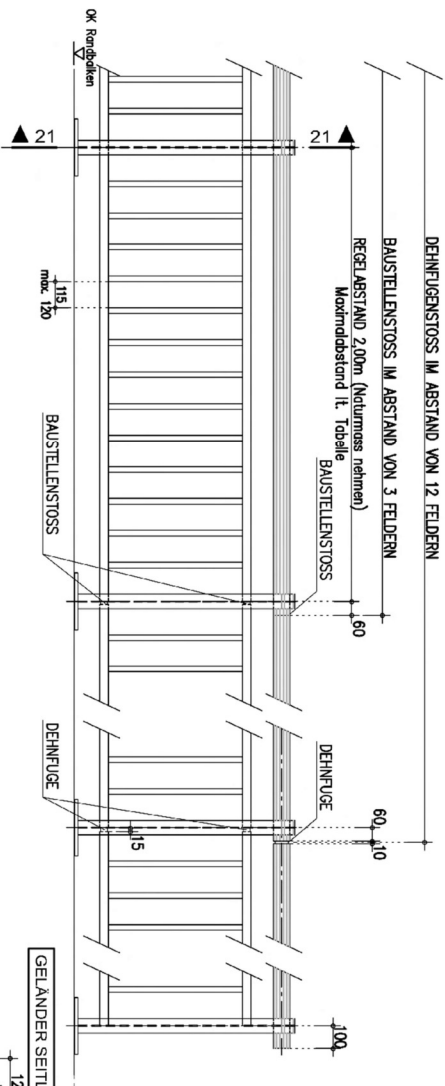

Stahlgüte Profile:	
Fußplatten.....	S235JR
Handlauf u. Steher.....	S235J0
Durchzüge.....	S275 J0H
Sprossen.....	S235 J0H
Korrosionsschutz Geländer inkl. Verbindungsmittel u. Fußplatte: Feuerverzinkung und ggf. Beschichtung gem. System S6 RVS 15.05.11	
Schweißnähte: alle Schweißnähte Kehlnähte a = 3 mm durchgeschweißt ausgenommen Verbindung Steher - Fußplatte	
Ausführungskategorie EXC1 mit qualifizierter Aufsicht für Schweißarbeiten	

BOHRUNGEN FÜR FEUERVERZINKUNG:
Bohrungen für Feuerverzinkung sind auf das erforderliche Ausmaß zu reduzieren und an nicht einsehbaren Stellen zu stülpern!

Verankerungstypen und Gültigkeitsbedingungen siehe Seite 32, 36
Baustellenstoß bzw. Dehnfluge siehe Seite 35

Schnitt 21-21

